


Schema/Skizze AS 80

Beispiel: AS 80 A (Ablauf) mit Sprühpistole und rotoclean N



Bauseitige Voraussetzungen

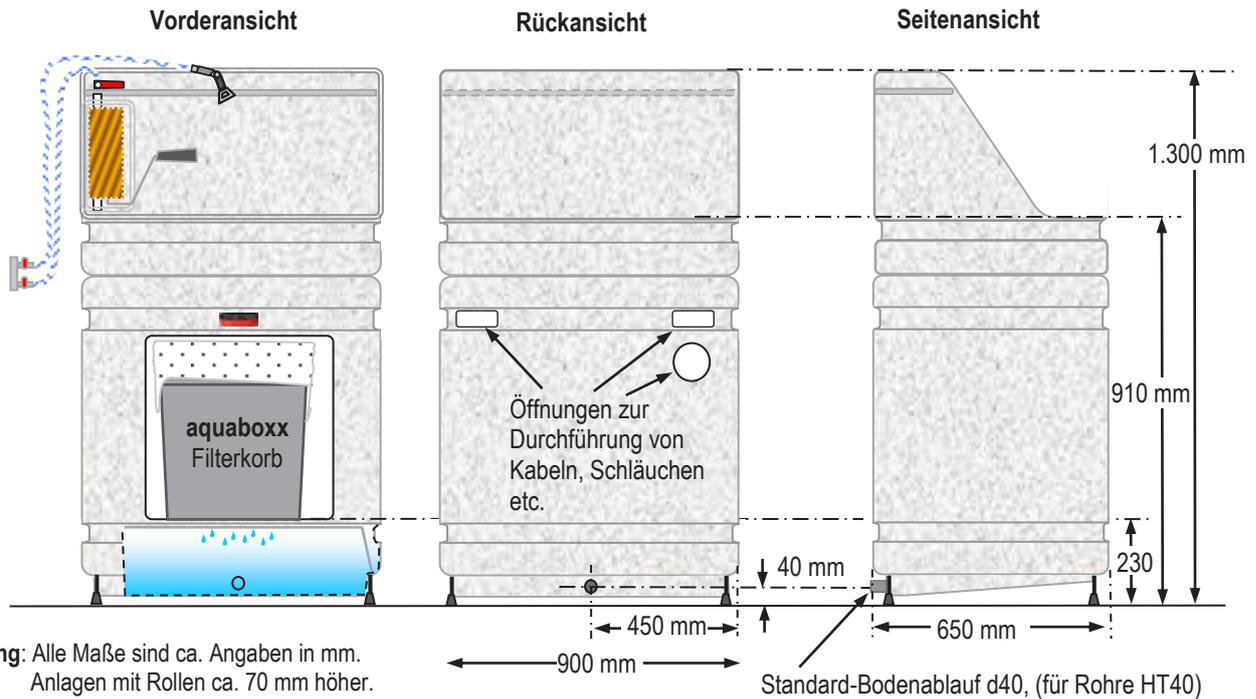

Anlage

AS 80

Frischwasseranschluss

- max. 3 x Kugelhahn mit 3/4" AG
- Systemtrenner nach DIN EN 1717

Elektroanschluss

- max. 3 x Schutzkontakt Steckdose 230V über FI-Schutzschalter abgesichert

Kanalanschluss

- Kanalanschluss in Bodennähe (max. 5cm) bei Ablaufanlagen



“ Kundenstimme:

Unser Betrieb steht für Qualität und Sauberkeit, sowohl bei Kunden als auch in den eigenen Betriebsabläufen. Die Anlage hält was sie verspricht. Schnelle und saubere Werkzeugreinigung, einfach in der Bedienung, keine Geruchsbelästigung und sauberes Wasser. Die ehrliche und kompetente Beratung war für uns beim Kauf entscheidend. Das System von aqua-service hat uns überzeugt und wir können die Anlage mit bestem Gewissen weiterempfehlen.

JB Fachbetrieb Jens Böhringer, Pforzheim